

R6/Pa

ROZVODNÁ SIEŤ:
3+N+PE ~ 50Hz 400/230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)

- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)


Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)


Prívod: Zdola
Vývod: Zdola/Zhora
Krytie: IP40
Prevedenie: Zapustený v stupačke
Prostredie: AB5, AD1

Nezálohovaná časť III.st - SIEŤ:	Zálohovaná časť II.st - DG:
Pi: 3,3 kW	Pi: 1 kW
Ps: 2,31 kW	Ps: 0,7 kW
Ivyp: 3,465 A	Ivyp: 1,05 A
Ir = 25A	Ir = 20A
In = 40 A	In = 40 A

			Dátum	03/2023	REKONŠTRUKCIA FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉHO ODDELENIA - BLOK "D"	EMU elektro, s.r.o., Nám. SNP 15, Banská Bystrica 974 01	Rozvádzač R6/Pa -			= R6/Pa	
			Vyprac.	Ing. Jakub Magdolen						+	
			Zod. proj.	Ing. Jakub Tomica					2022_157	List	1
Zmena	Dátum	Názov	Pôv.		Náhrada z	Nahrazeno čím					



1									
			Dátum	03/2023	REKONŠTRUKCIA FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉHO ODDELENIA - BLOK "D"		EMU elektro, s.r.o., Nám. SNP 15, Banská Bystrica 974 01	Rozvádzač R6/Pa -	= R6/Pa
			Vyprac.	Ing. Jakub Magdolen					+
			Zod. proj.	Ing. Jakub Tomica					
Zmena	Dátum	Názov	Pôv.		Náhrada z	Nahraveno čím		2022_157	List 2

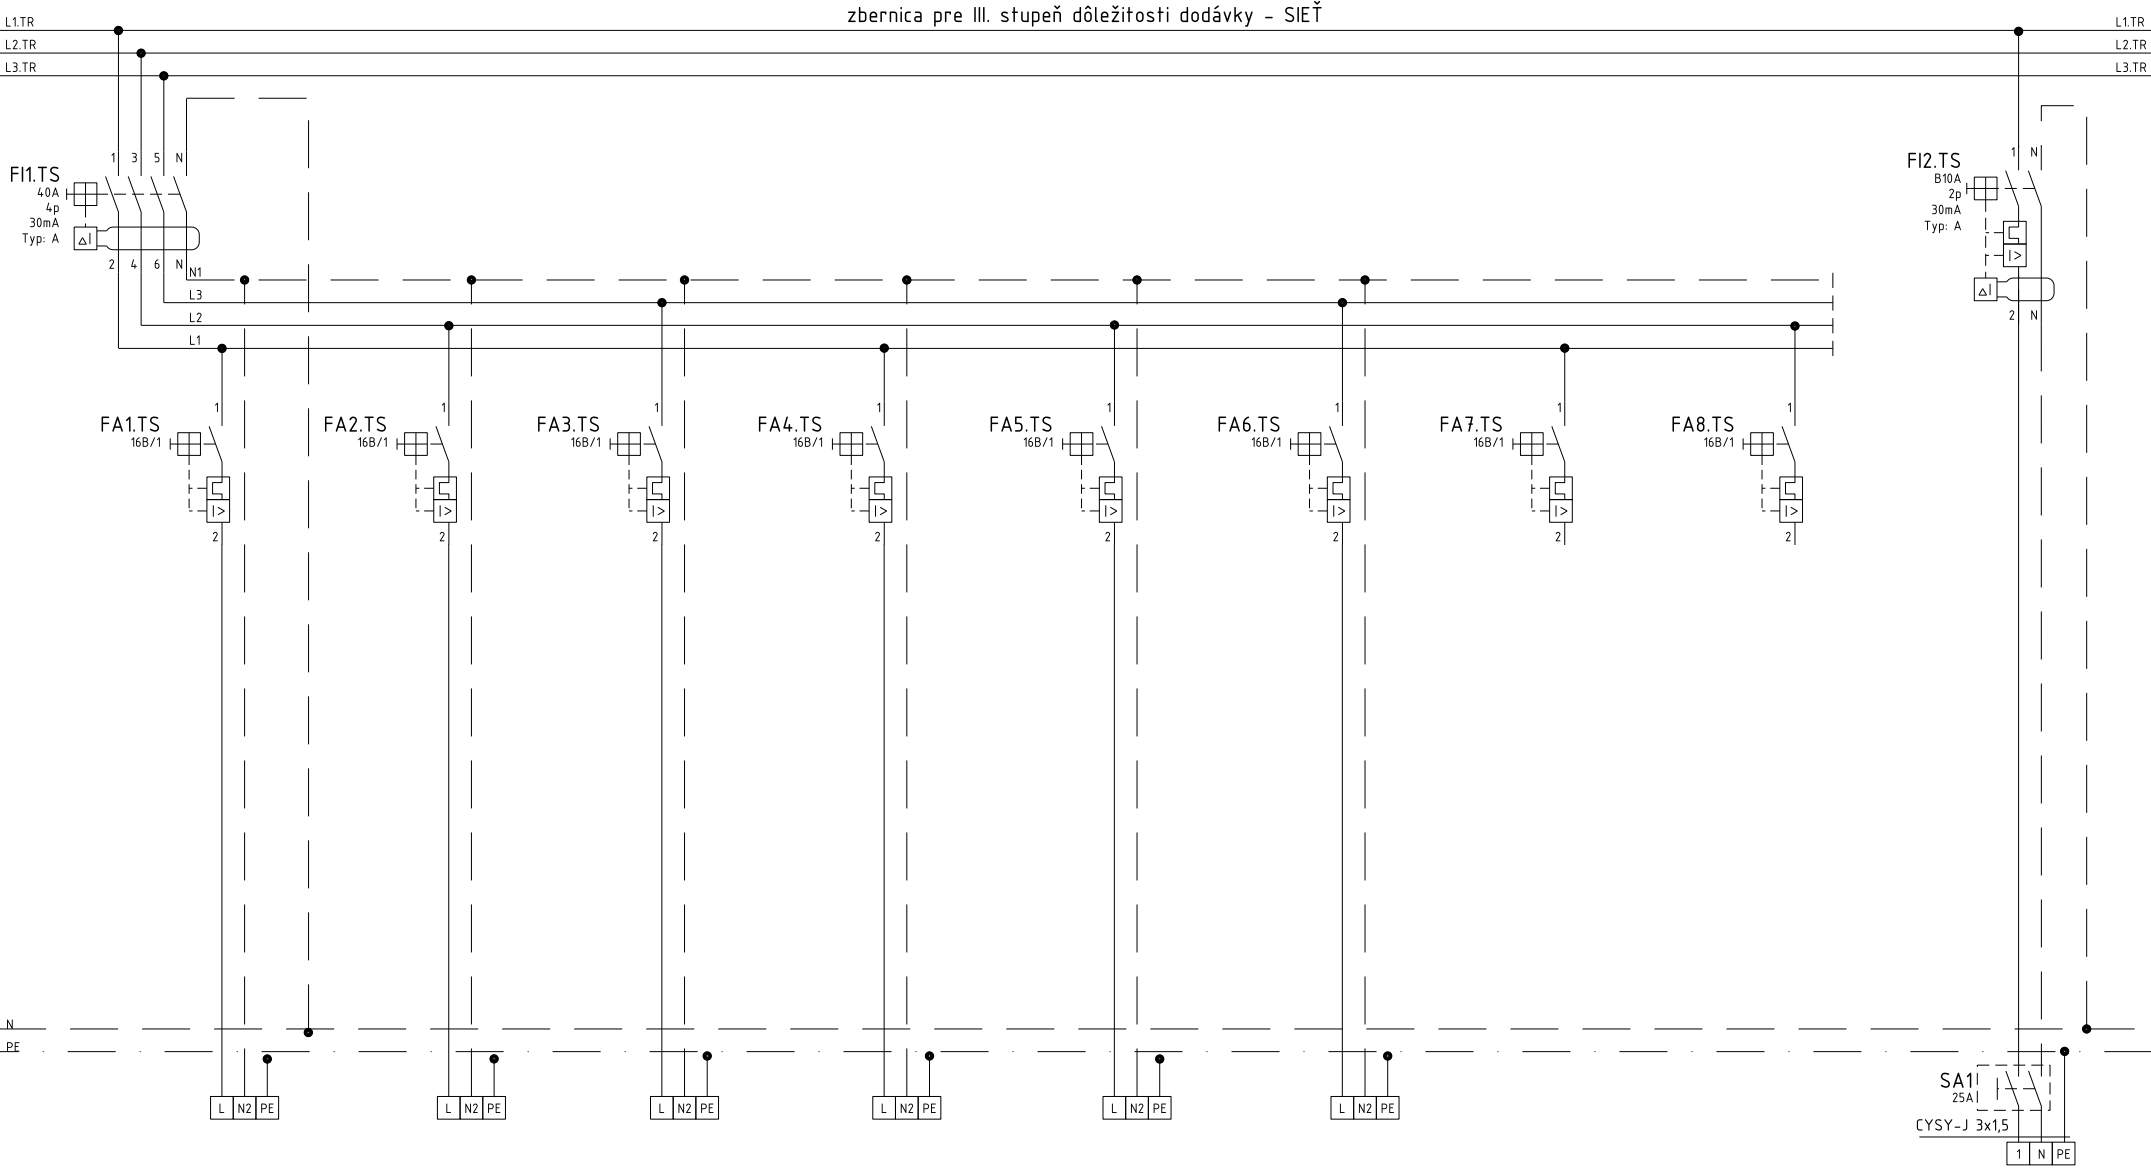

Ozn. vo vykr.	Z 1	Z 2	Z 3	Z 4	Z 5	Z 6			EL.1
Zariadenie	Zásuvka 230V	Zásuvka 230V	Zásuvka 230V	Zásuvka 230V	Zásuvka 230V	Zásuvka 230V	REZERVA	REZERVA	Aquadelícia GS
Kábel typ	CHKE-R/J 3x2,5	CHKE-R/J 3x2,5	CHKE-R/J 3x2,5	CHKE-R/J 3x2,5	CHKE-R/J 3x2,5	CHKE-R/J 3x2,5			CHKE-R/J 3x1,5
Kábel č.	WL.TS.1	WL.TS.2	WL.TS.3	WL.TS.4	WL.TS.5	WL.TS.6			WL.TS.9
Pi (kW)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			0,3
Poznámka									

				Dátum	03/2023	REKONŠTRUKCIA FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉHO ODDELENIA - BLOK "D"	EMU elektro, s.r.o., Nám. SNP 15, Banská Bystrica 974 01	Rozvádzač R6/Pa -			= R6/Pa		
				Vyprac.	Ing. Jakub Magdolen						+		
				Zod. proj.	Ing. Jakub Tomica								
Zmena	Dátum	Názov	Pôv.	Náhrada z		Nahrazeno čím				2022_157		List	3